



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



- ***SAVONA – Febbraio 2014***
- ***Corso di aggiornamento di Prevenzione Incendi per il mantenimento iscrizione nell'Elenco del Ministero Interno (art.7 D.M. 05.11.2011)***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Impianti di produzione di calore

Premessa



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



DPR 151/2011

att. 74 Allegato I

1.A

2.B

3.C

74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
----	--	---------------	------------------------------	--------------



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



OSSERVAZIONE

- Con il D.P.R. del 1° Agosto 2011 viene mantenuta la corrispondenza tra le soglie di assoggettabilità ai controlli dei VV.F. (116 Kw) e le soglie dettate dalle normative verticali, a differenza, ad esempio, per le autorimesse ove tale corrispondenza non è più rispettata (*vedi sup. in pianta anziché numero di autoveicoli*)




Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Comando Provinciale di Savona



Norme di riferimento

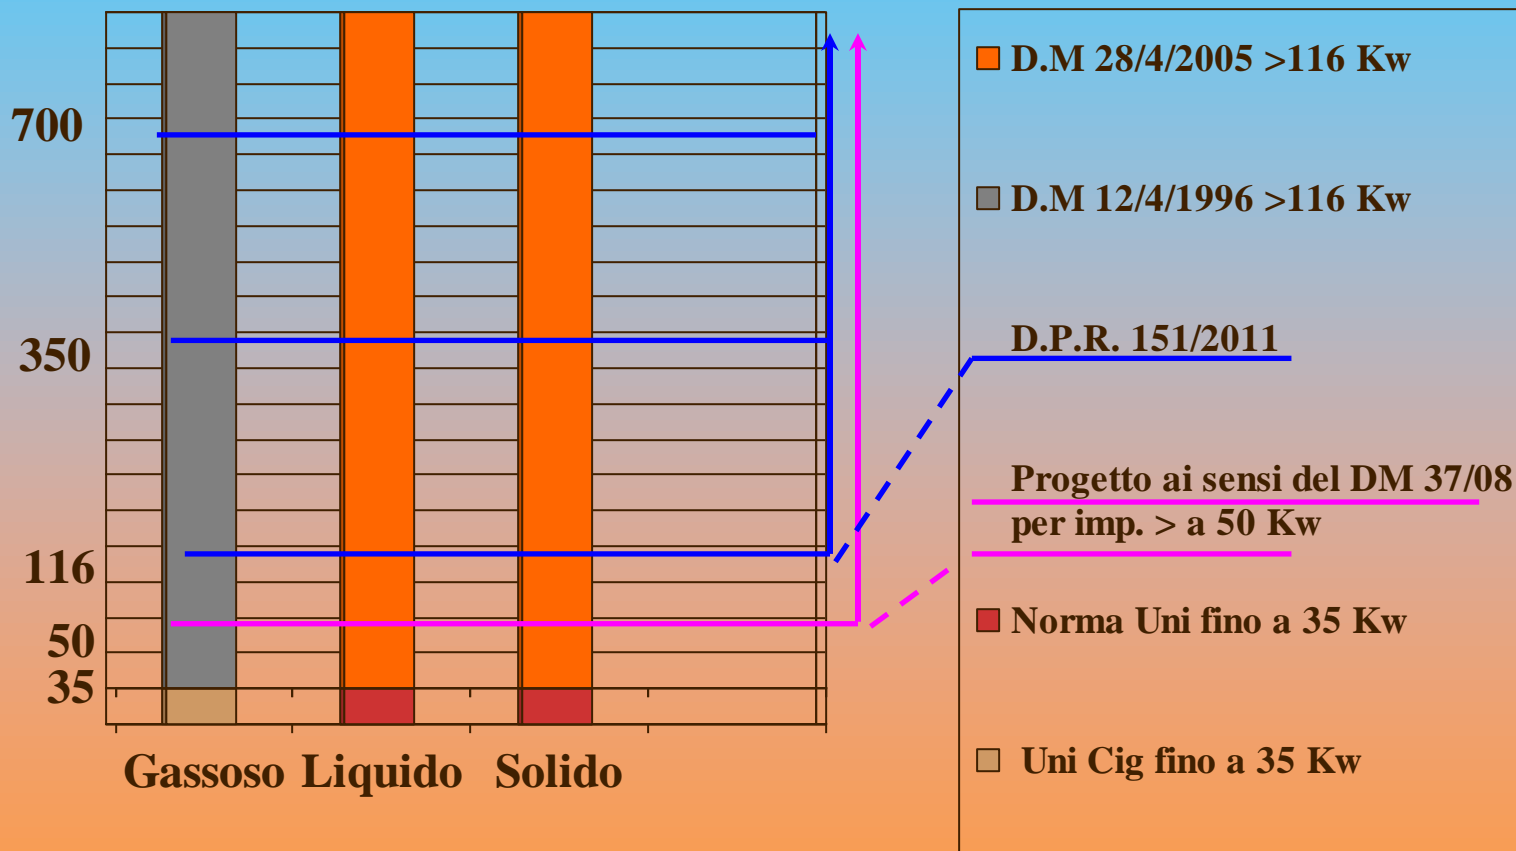



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



**Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37**

Regolamento relativo al riordino delle
disposizioni in materia di attività di
**installazione degli impianti all'interno degli
edifici.**



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Art. 1

Ambito di applicazione

..... si applica agli impianti posti al servizio **degli edifici,**
indipendentemente dalla destinazione d'uso,...

.....

c) **impianti di riscaldamento** comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione **di gas di**
qualsiasi tipo,



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Art. 3

Imprese abilitate

Le imprese, iscritte nel registro delle imprese ove il **responsabile tecnico** è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.

Art. 4

Requisiti tecnico-professionali

- diploma di laurea
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
- titolo o attestato di formazione professionale
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa per un periodo non inferiore a 3 anni



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Art. 5

Progettazione degli impianti

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti **il progetto è redatto da un professionista** iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica

Il progetto è redatto nei seguenti casi:

- impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate;
- o relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 KW;



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte.

I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle ***norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Art. 7

Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, **l'impresa installatrice rilascia al committente** la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme tale dichiarazione, resa sulla base del **modello di cui all'allegato I,**

Art. 15

Sanzioni

Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 7 del presente decreto si applicano **le sanzioni amministrative** da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



ASSEVERAZIONI

(per impianti di cat. A)

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiori a 116 Kw, fino a 350 Kw	D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di : ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensioni, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiori a 116 Kw, fino a 350 Kw	D.M. 28/4/2005
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiori a 116 Kw, fino a 350 Kw	D.M. 12/4/1996